


Лист тех. данных

3RS1540-2HB80

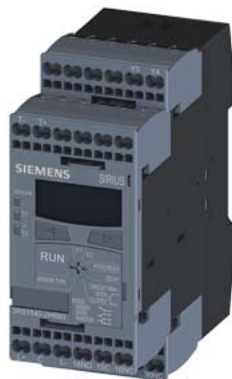

Реле контроля температуры для IO-Link термозлемент J,K,T,E,N,R,S,B
2 предельных значения от -99 °C до 1800 °C 3 x 1 Вт, ширина 45 мм
Пружинная клемма

торговая марка изделия
наименование изделия
исполнение изделия
наименование типа изделия

SIRIUS
Реле контроля температуры
2 пороговых значения, с возможностью цифровой настройки
3RS15

Общие технические данные

справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009

K

измеряемая температура

- исходное значение
- конечное значение

-99 °C
1 800 °C
05/01/2012

Директива RoHS (дата)

функция изделия

- сохранение ошибок
- внешний сброс

Да
Да

исполнение датчика подключаемый

ТИП J, K, T, E, N, R, S, B (термопара)

Цепь тока управления/ управление

тип напряжения

пост. ток

оперативное напряжение питания 1

- при постоянном токе расчетное значение
- при постоянном токе

24 V
18 ... 30 V

число измерительных контуров

1

Связь/ протокол

протокол поддерживается протокол IO-Link

Да

скорость передачи IO-Link

COM2 (38,4 kBaud)

время сквозного цикла между ведущим устройством и устройством IO-Link мин.

10 ms

тип источника питания по шлюзу IO-Link Master

Да

объем данных

- адресной области входов при циклической передаче всего
- адресной области выходов при циклической передаче всего

4 byte
2 byte

Вспомогательный контур

число размыкающих контактов для вспомогательных контактов

0

число замыкающих контактов для вспомогательных контактов

0

число переключающих контактов для вспомогательных контактов

3

Подсоединения/ клеммы

исполнение разъема питания для цепи вспомогательного и оперативного тока

пружинный зажим

исполнение разъема питания втычной цоколь	Да
Монтаж/ крепление/ размеры	
вид креплений	винтовое и защёлкивающееся крепление на стандартной монтажной шине 35 мм
высота	108 mm
ширина	45 mm
глубина	91 mm
Условия окружающей среды	
окружающая температура при эксплуатации	-25 ... +60 °C
Сертификаты/ допуски к эксплуатации	
General Product Approval	Declaration of Conformity



[Manufacturer Declaration](#)

[Confirmation](#)



Declaration of Conformity	Test Certificates	other
---------------------------	-------------------	-------



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RS1540-2HB80>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RS1540-2HB80>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)



<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RS1540-2HB80>


Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RS1540-2HB80&lang=en

Характеристика: Derating

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RS1540-2HB80/manual>

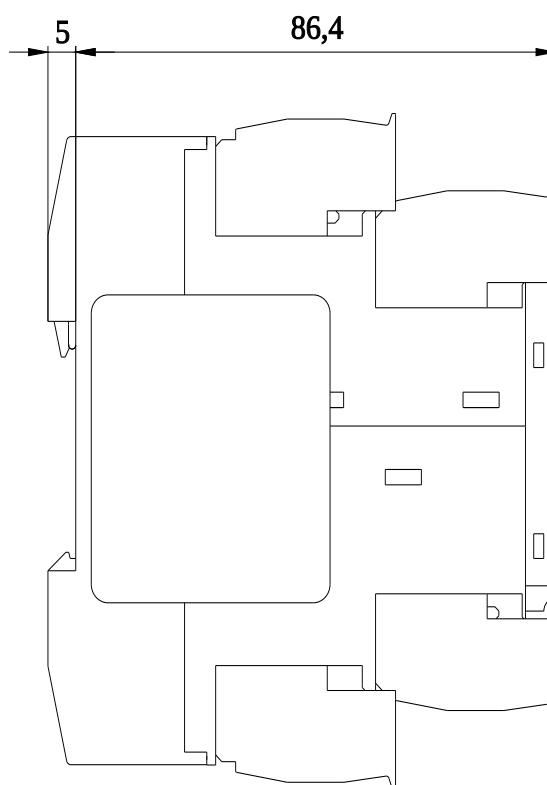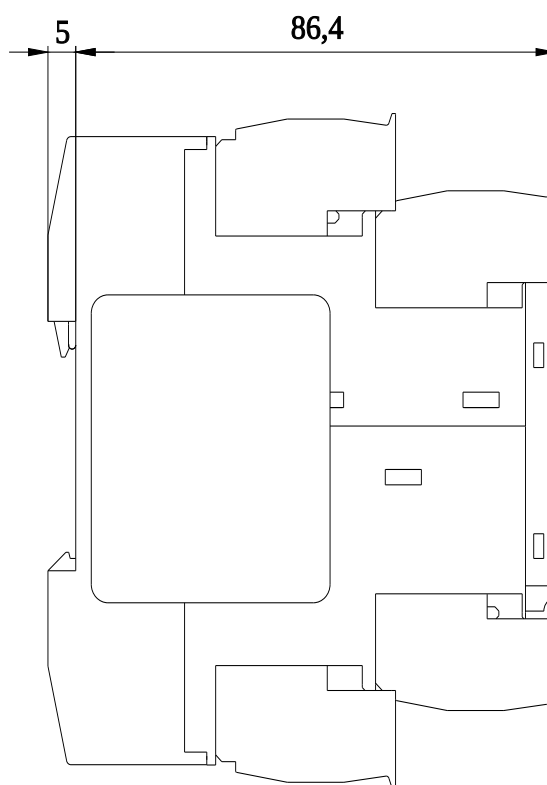

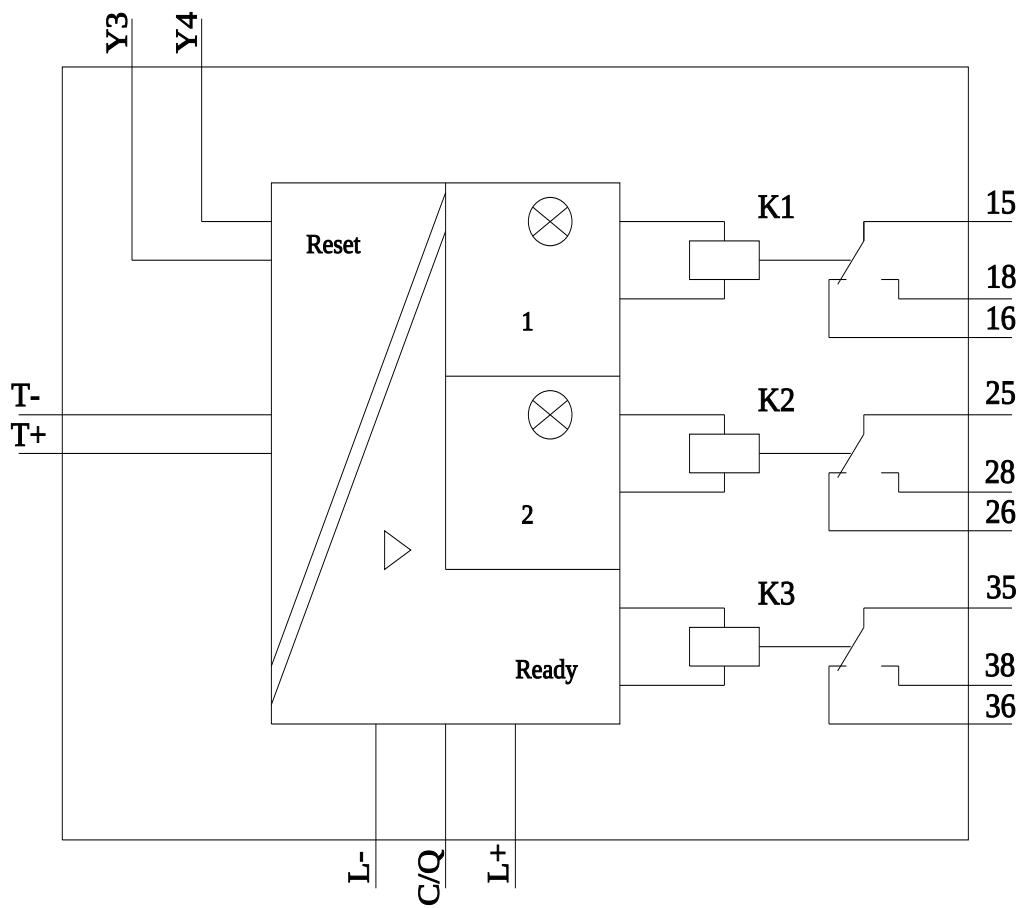

последнее изменение:

18.01.2021 [↗](#)