


Лист тех. данных

3RT1956-4NB00

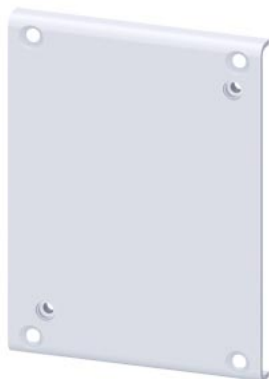

Переходная пластина для замены контакторов 3TF52/3TK52 на SIRIUS 3RT1.5

Директива RoHS (дата)

07/01/2006

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity	Test Certificates
Confirmation	 EAC	 RCM	 CE EG-Konf.
			 UK CA
			Special Test Certificate

Marine / Shipping	other
 ABS  PRS  RMRS  DNV-GL	Confirmation Miscellaneous

Railway

[Special Test Certificate](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RT1956-4NB00>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT1956-4NB00>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT1956-4NB00>


Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT1956-4NB00&lang=en

Характеристика: зависимая характеристика защиты, I²t, ток обрыва

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT1956-4NB00/char>

Другие характеристики (например: срок службы электропроводки, частота включений)

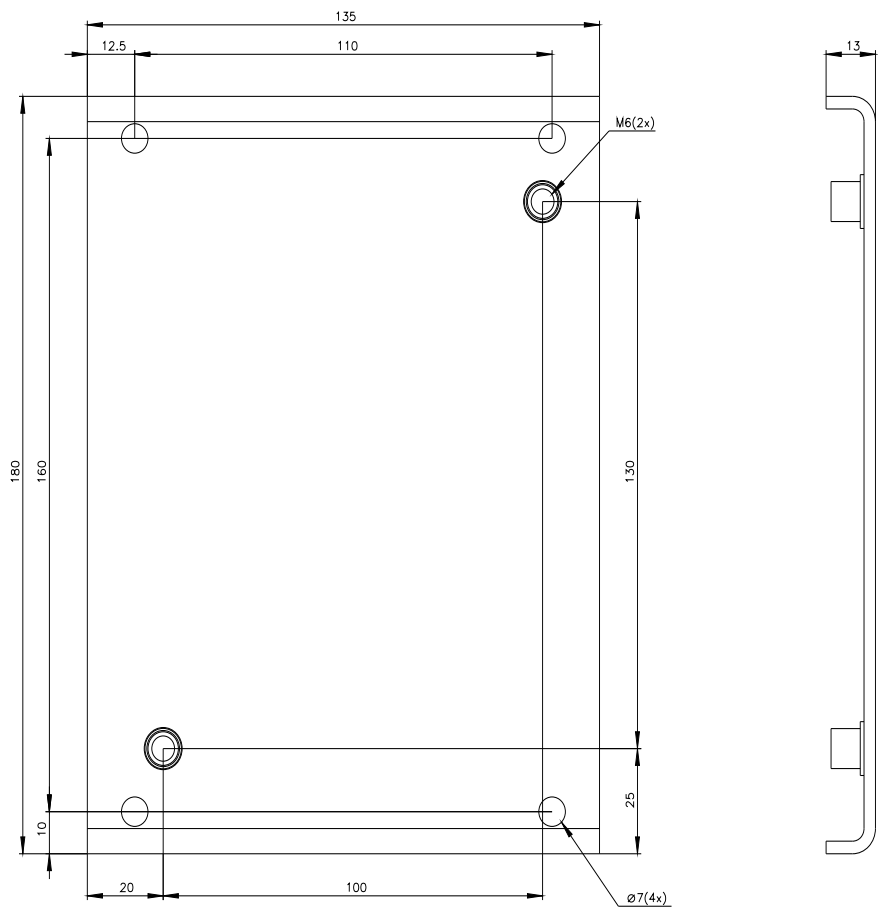

последнее изменение:

23.12.2020